BUDYNEK D

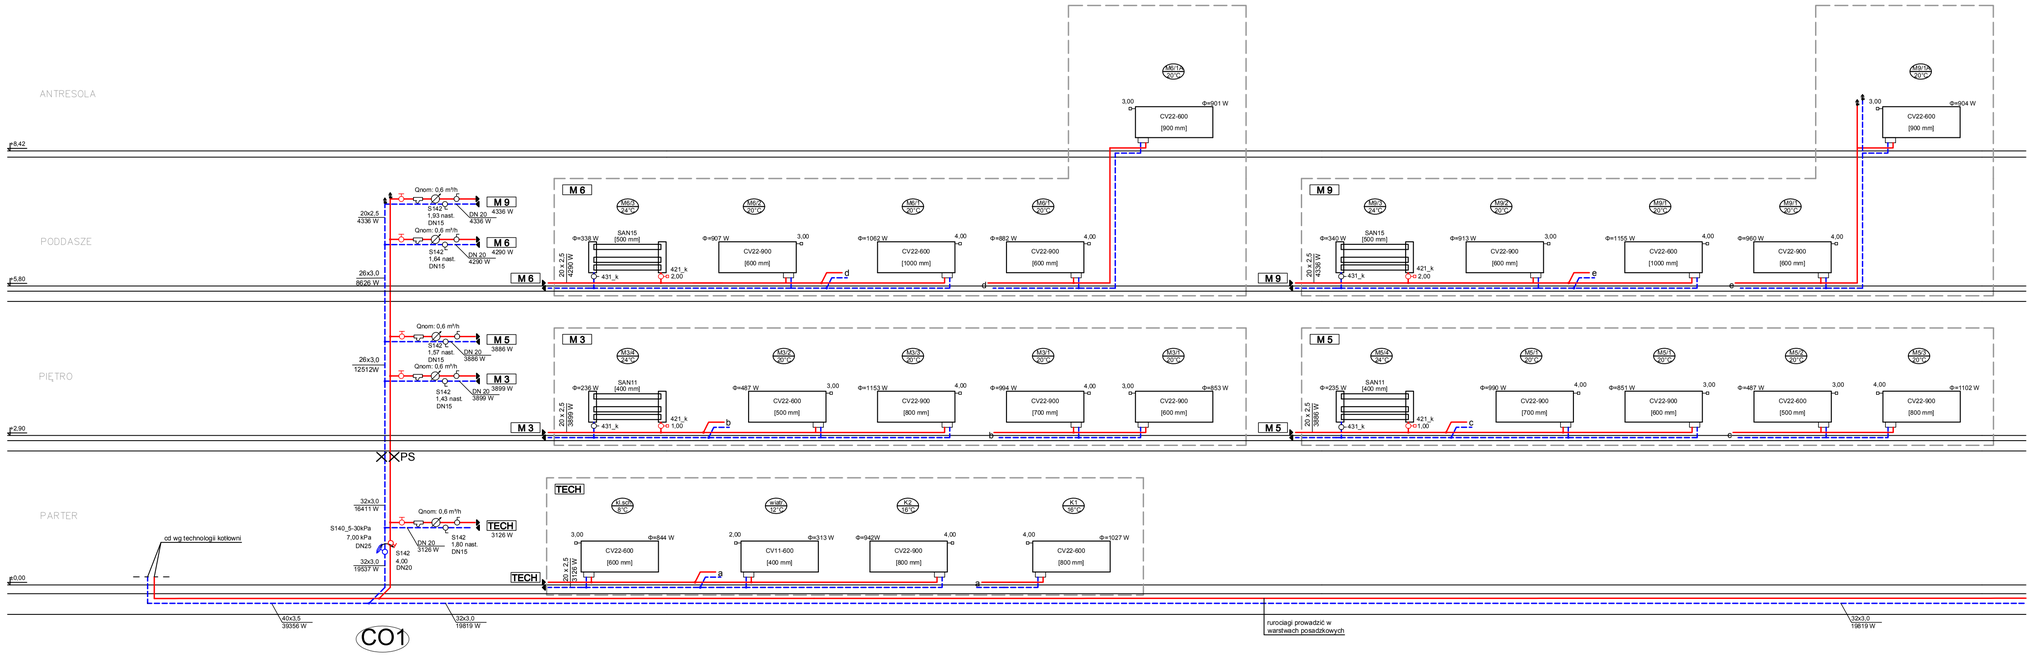

OBJAŚNIENIA

- INSTALACJA C.O_BUD.G.- Zasilanie / rura wielowarstwowa z wkładka alu w zwojach (ciag glowny i piony w sztangach)
- INSTALACJA C.O_BUD.G.- Powrót / rura wielowarstwowa z wkładka alu w zwojach (ciag glowny i piony w sztangac
- 0.1 — Numer pomieszczenia
- 20 °C — Projektowana temperatura
- CO1 — Pion centralnego ogrzewania. Numer pionu 1
- PS — Punkt stały
- S140_5-30kPa, 7,00 kPa, DN25 — Regulator roznicy cisnienia S140_5-30kPa
- S142, 1,00 nast., DN20 — Nastawa wstępna, Średnica
- Zawór reczny rownowazacy S142 — Nastawa wstępna, Średnica
- 4,00 (nastawa) — Zawór termostatyczny katowy 421 nastawa, z głowicą termostatyczną
- Zawór odcinający powrotny 431 bez wstępnej regulacji, DN15
- CV22-900 [600 mm], Φ=925 W — Grzejnik płytowy profilowany, kompaktowy, podłączenie jednostronne, dolne [Typ / Wysokość /Długość mm]

a) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
b) Część opisowa stanowi integralną część niniejszego opracowania.
c) Nie dopuszcza się wykonywania żadnych przebić, bez ich wcześniejszego uzgodnienia z Konstruktorem.
d) Instalację projektuje się z uwzględnieniem podziałów pomieszczeń zgodnie z projektem architektury. W przypadku podziału powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urządzeń należy dostosować do nowej aranżacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi.
e) Całość robót objętych niniejszym projektem zaleca się wykonać zgodnie z : „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL".
f) Przy przejściu przewodami przez ściany pożo należy zastosować przejścia pożarowe odznaczone o odporności ogniowej równej odporności ogniowej oddzielenia.
g) Należy zapewnić możliwość transportu wszystkich elementów instalacji w obrębie budynku.
h) Podstawą do wykonania instalacji jest zatwierdzony przez Inwestora projekt wykonawczy.
i) W instalacji należy zastosować urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania ich na terenie kraju.
j) Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń zamiennych o parametrach nie gorszych niż ujęte w niniejszym projekcie.
k) Projekt zawiera konkretne rozwiązania techniczne, wraz wszelkie nazwy firmowe wyrobów i urządzeń ewentualnie użyte w dokumentacji projektowej winny być traktowane jako definicja standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne zostaną uznane rozwiązania posiadające cechy i parametry nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej dla materiałów, urządzeń i wyrobów. Ewentualnie użyte nazwy materiałów, urządzeń i wyrobów mają na celu jedynie dokonanie niezbędnych obliczeń i ustalenie standardów wykonania. W przypadku propozycji materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych, wprowadzający je, w razie potrzeby wykona we własnym zakresie niezbędne opracowania projektowe wraz z koordynacją projektową oraz przedłoży niezbędne dokumenty potwierdzające, że wprowadzone materiały, urządzenia i wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry
l) Kompensatory i zmiany kierunku prowadzenia instalacji odczytywać z rzutów instalacji
m) izolację termiczną przewodów prowadzonych przez drogi ewakuacyjne (korytarze) wykonać z wełny (NRO)

INSTALACJA C.O_BUD.D.

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA DZ. NR 7064/4, NR 7064/6 ŻYWIEC, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZE ZJAZDEM Z DZ. NR 5561 PRZY UL. BROWARNEJ W ŻYWCU	
INWESTOR	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP Z O.O. UL. ZAMKOWA 14, 34-300 ŻYWIEC	
AUTOR	GOWIN/SIUTA architektura.urbanistyka	
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	DATA 20.03.2018
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ DERYŁO upr. nr PDK/0115/POOS/08 mgr inż. KRZYSZTOF DRĄG upr. nr PDK/0163/POOS/05 mgr inż. MICHAŁ BARAN	PODPIS
NAZWA RYSUNKU	ROZWINIĘCIE NR 1 INSTALACJI C.O. SKALA -	nr rys. S-13 / nr strony